

樓板輕衝擊音隔音性能測量結果

委託單位：旺帝企業股份有限公司

報告編號：PX/2021/70151

測量名稱：楠梓區 ██████████

樣品編號：PX7015101

樓板衝擊音測試

報告日期：2021年07月23日


測量單位：台灣檢驗科技股份有限公司

測量日期：2021年07月14日

測量地點：高雄市 ██████████

Normalised Impact Sound Levels according to CNS 15160-7

Field measurements of impact sound insulation of floors

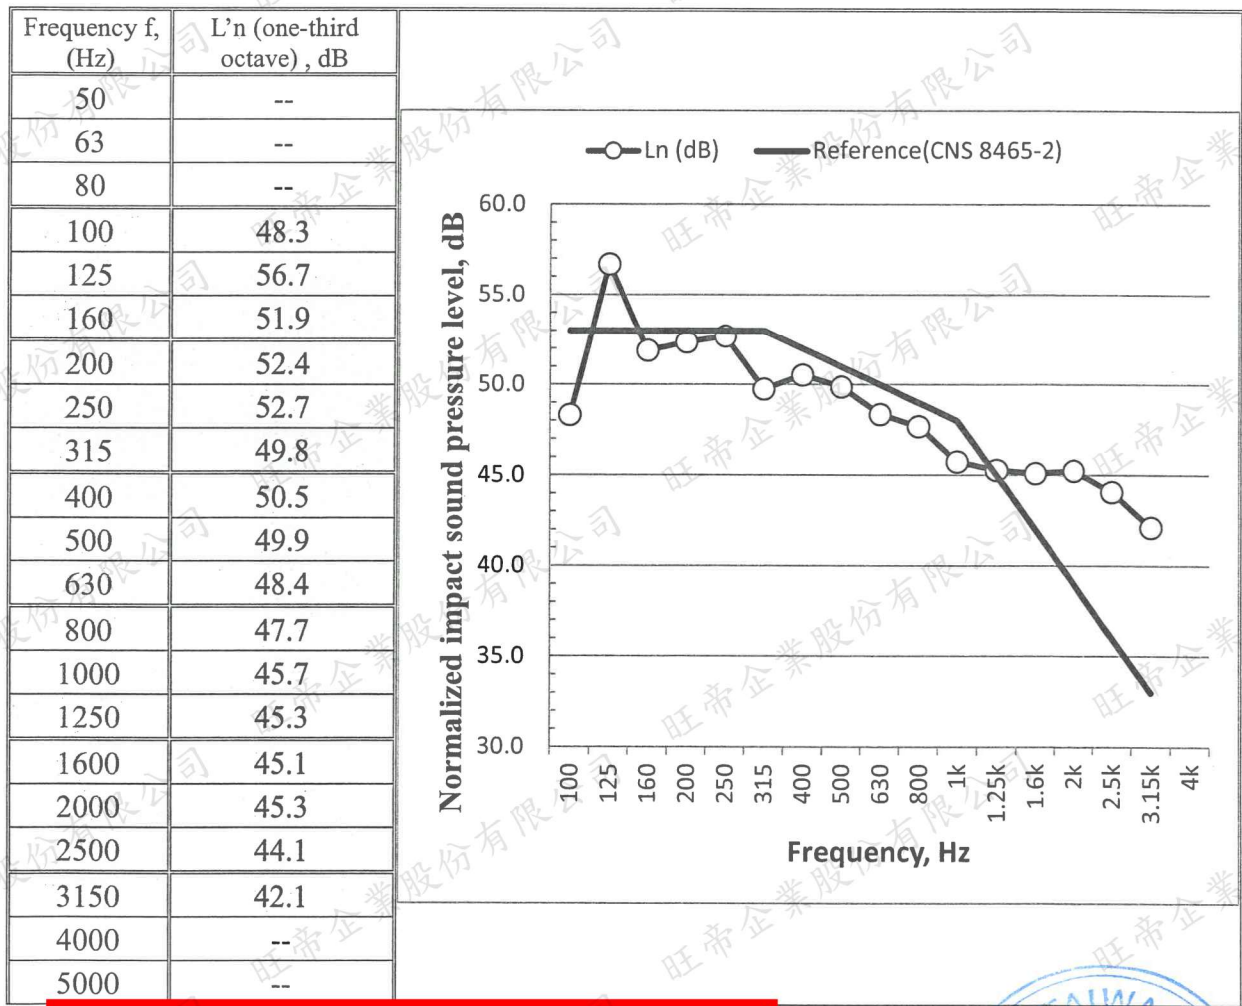

Estimation of $L'_{n,w}$ (dB) : 51 according to CNS 8465-2

Estimation of field measurement results obtained by an expert method

第三方公正單位SGS於現場量測樓板衝擊音測試，
 隔音性能完全符合法規樓板衝擊音 $L_{n,w}$ 58dB(分貝)以下外，
 且更大幅度優於法規。